

ESTAMPILLE

Candélabre Estampille GM

Candélabre de section cylindrique, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une réhausse en acier.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines, parcs, voies cyclables et places.

Hauteur de fixation du luminaire (H) :

8.20m, 9.20 et 10.20 m.

Fixations du luminaire :

Taraudage 34 pdg, en suspendu.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire dans le mat 5 et la crosse.



Fixer le luminaire à la crosse.

Fixer la crosse 6 ou 7 sur le mat.

Fixer le candélabre sur les scellements.

Livraison :

Eléments livrés en kit : Mat, crosse et ensemble scellements.

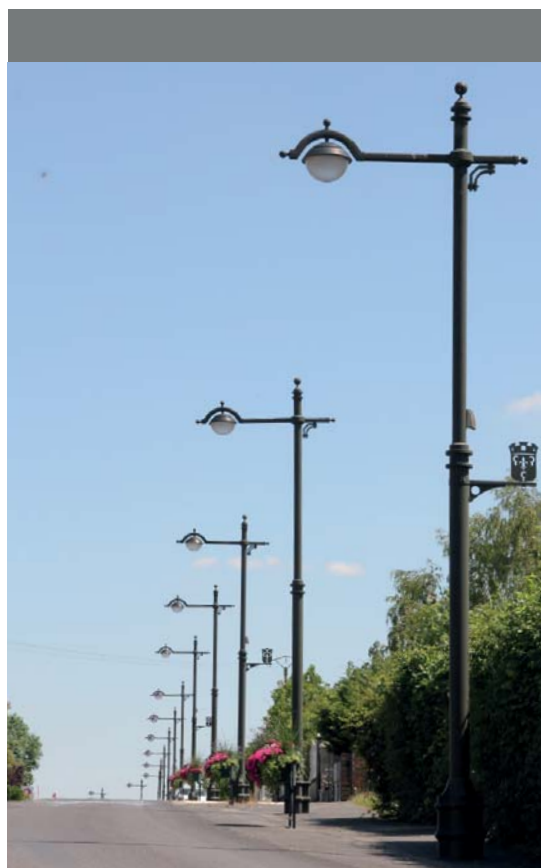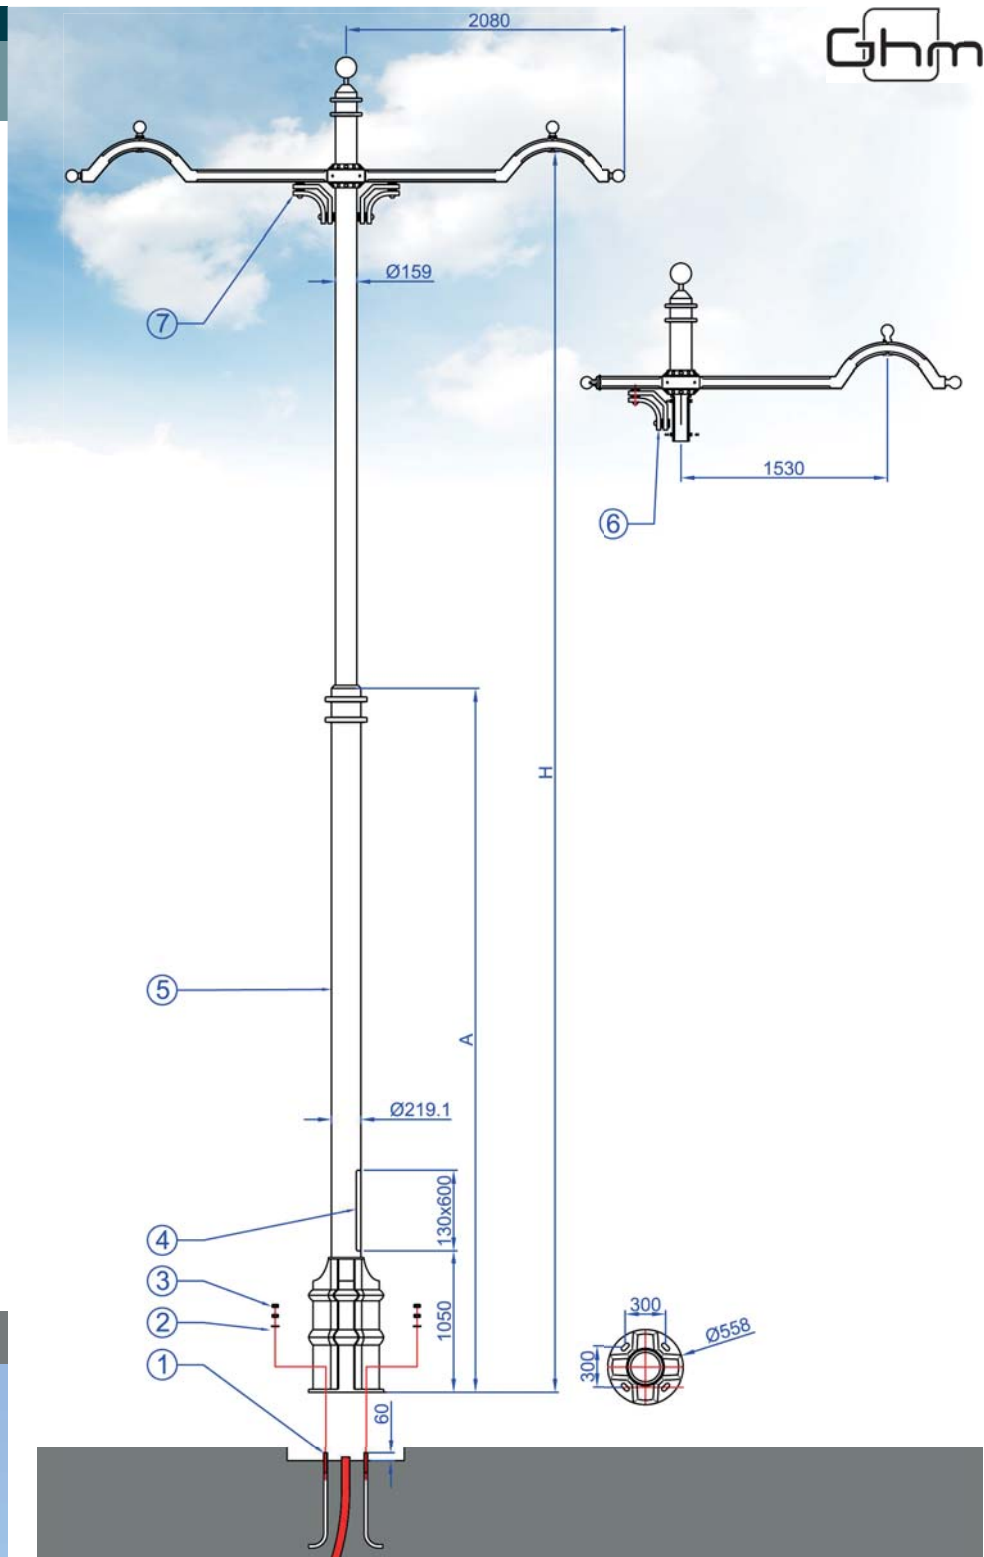

- 7 Crosse 2 feux en acier, aluminium et fonte (135 kg)
- 6 Crosse 1 feu en acier, aluminium et fonte (120 kg)
- 5 Mat acier GM A=4,9 m, H=10,2 m (186 kg) et borne en fonte ENGJS (227 kg)
Mat acier GM A=4,9 m, H=9,2 m (170 kg) et borne en fonte ENGJS (227 kg)
Mat acier GM A=4,4 m, H=8,2 m (153 kg) et borne en fonte ENGJS (227 kg)
- 4 Porte en acier galvanisé, barette, visserie
LP : 130 HP : 600 HSP : 1050 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 120 x 120 x 500
- 3 8 écrous H M27
- 2 4 rondelles L27 N
- 1 4 scellements J M27 x 700 (19,6 kg)

ESTAMPILLE

Candélabre Estampille PM et TA

Candélabre de section cylindrique, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une réhausse en acier.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines, parcs, voies cyclables et places.

Hauteur de fixation du luminaire (H) :
(voir tableau)

Fixations du luminaire :

TA : Fileté 27 pdg ou Ø60mm

PM : Taraudage 34 pdg, en suspendu.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage (modèle PM) :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire dans le mat 5 et la crosse.


Fixer le luminaire à la crosse.

Fixer la crosse 6 ou 7 sur le mat.

Fixer le candélabre sur les scellements.

Livraison :

Eléments livrés en kit : Mat, (crosse) et ensemble scellements.

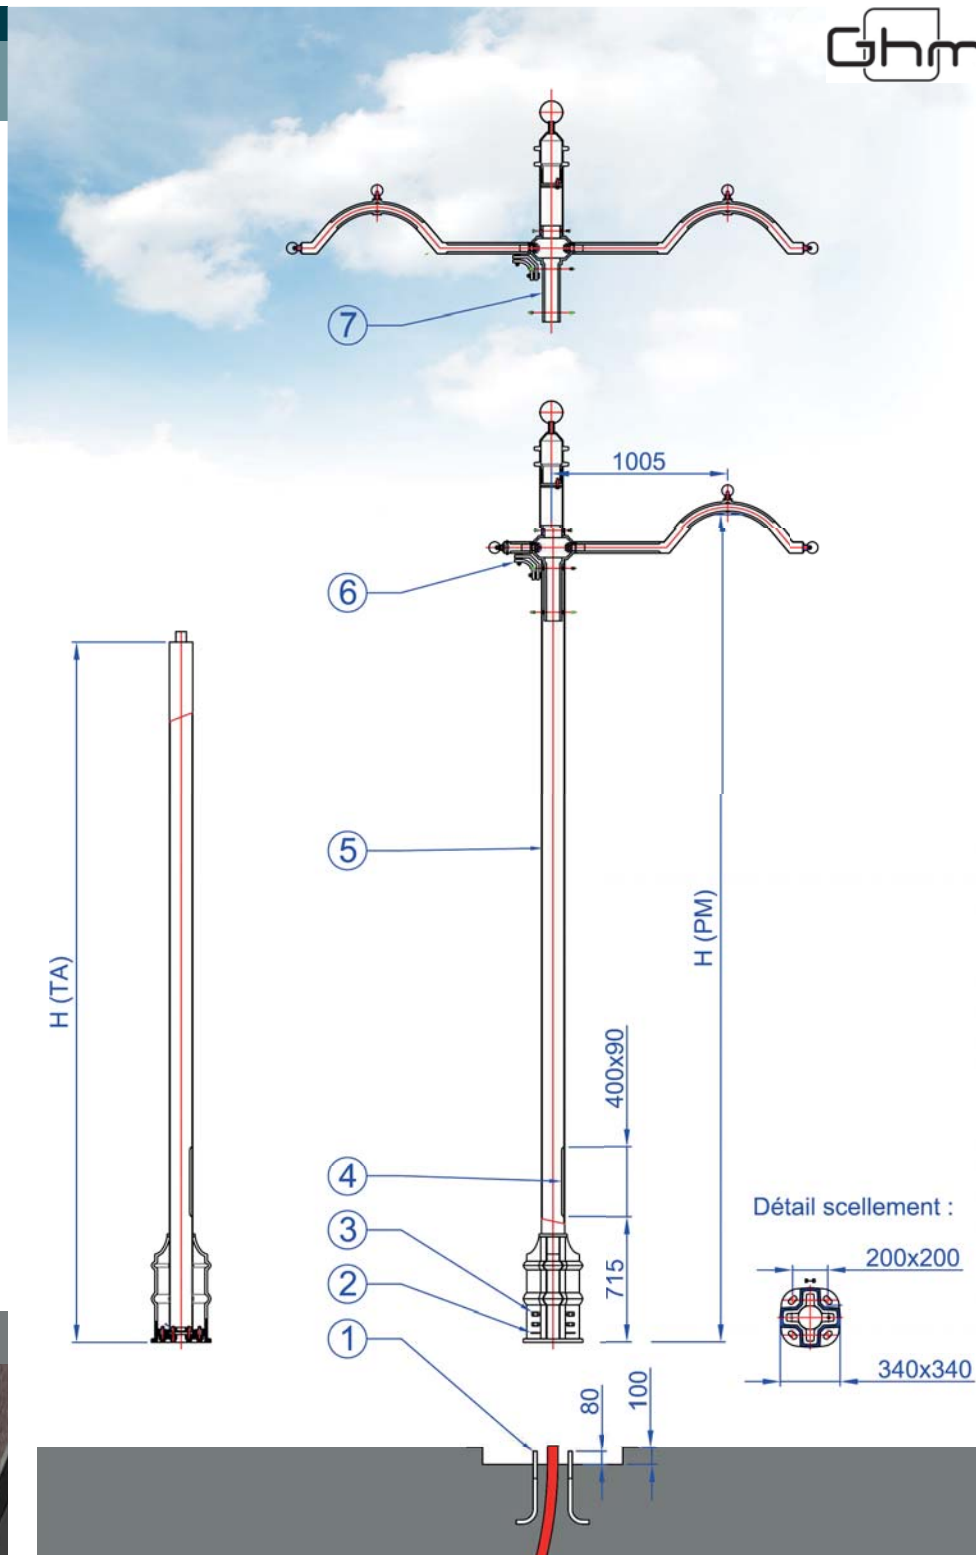

- 7 Crosse 2 feux en acier, aluminium et fonte (67 kg)
- 6 Crosse 1 feu en acier, aluminium et fonte (55 kg)
- 5 Mat acier PM H=4,8 m (74 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier PM H=5,3 m (80 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier PM H=5,8 m (86 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier PM H=6,3 m (93 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier TA H= 4,00 m (80 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier TA H= 4,50 m (83 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier TA H= 5,00 m (87 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier TA H= 5,50 m (90 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
Mat acier TA H= 6,00 m (93 kg) et borne en fonte ENGJS (55 kg)
- 4 Porte en acier galvanisé, barette, visserie
LP : 400 HP : 90 HSP : 715 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 90 x 89 x 360
- 3 8 écrous H M24
- 2 4 rondelles M24
- 1 4 scellements J M24 x 700 (10,8 kg)